

Jahresbericht Schlauchwerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr Sandbach

Im vergangenen Jahr wurden in der Schlauchwerkstatt 100 C-Schläuche, 155 B-Schläuche und 21 D-Druckschläuche gewaschen, geprüft und getrocknet.

5 Schläuche wurden geflickt und/oder eingebunden.

Die Gesamtzahl der einsatzfähigen Schläuche hat sich um 19 Stück minimiert. Diese sind dennoch nicht ganz verloren, wir konnten aus den defekten 20m B-Schläuchen, 6 neue 5m B-Schläuche herstellen.


Die hohe Zahl der kaputten Schläuche und die Großzahl der gereinigten Schläuche sind den Waldbränden im Sommer anzurechnen.

Der unebene Waldboden ist eine starke Belastung für das Material und richtet irreparable Schäden an.

Des Weiteren wurden 15 neue B-Schläuche von der Wasserversorgung der Stadt und die des Neuen StLf (9x C, 1x 30m C, 2x D, 1x 5m B, 10x B), von uns nummeriert, gestrichen und erfasst.

Unser Fokus lag dieses Jahr wieder bei der Erfassung und Überarbeitung neuer und bestehender Schläuche. Auf das wir künftig über unser neues Office 360° Programm einen gemeinsamen und Übersichtigen Zugriff für alle auf unseren Schlauchpool haben.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der letzten 4 Jahre:

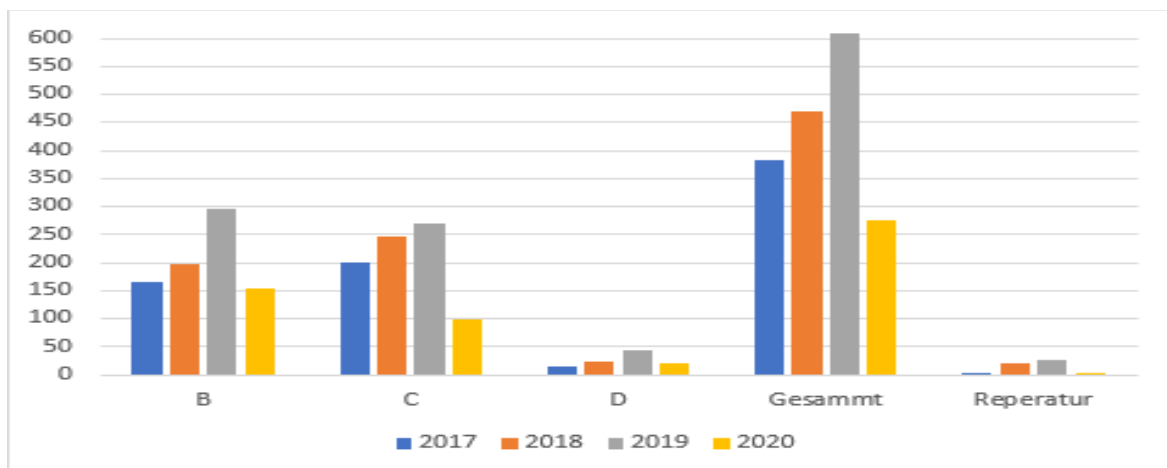

Vielen Dank an das Team der Schlauchwerkstatt und an alle, die uns unter die Arme gegriffen haben, wenn es mal etwas mehr zu tun gab.

Auf ein erfolgreiches und gesundes, Corona freies Jahr 2021!

Gez. Lukas Schwarz

-Schlauchwerkstatt-